


КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫХ ДАТЧИКОВ

Комплект монтажных частей применяется для подсоединения кабеля от вторичного прибора к термопреобразователям ТХА 9416, ТХК 9416, ТСП 9418, ТСМ 9418, ТСПУ 9418, ТСМУ 9418 и кабелей вторичных приборов и первичного термопреобразователя к измерительным преобразователям ПИ 9701 взрывозащищенного исполнения.

Необходимость поставки монтажного комплекта другого исполнения оговаривается при заказе.


Рис.1
для трубного монтажа электрической соединительной линии
КМЧ 075001-00

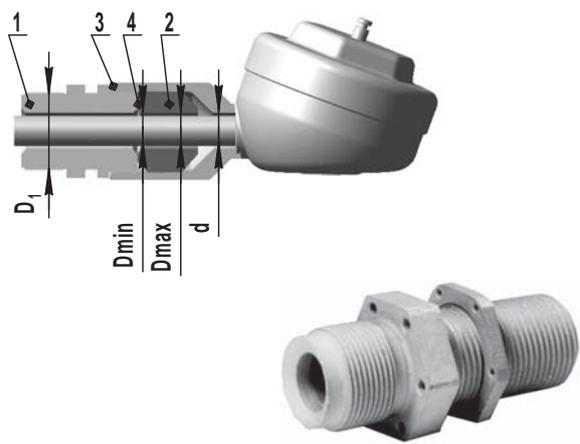

- 1-штуцер $D_1=G3/4$
- 2-кольцо уплотнительное $D_{min}...D_{max}$ - 8мм...12мм
- 3-гайка
- 4-шайба $D=16$ мм

Диаметр уплотняемого кабеля $d = 8...12$ мм

Рис.2
для бронированного кабеля
КМЧ 075001-01

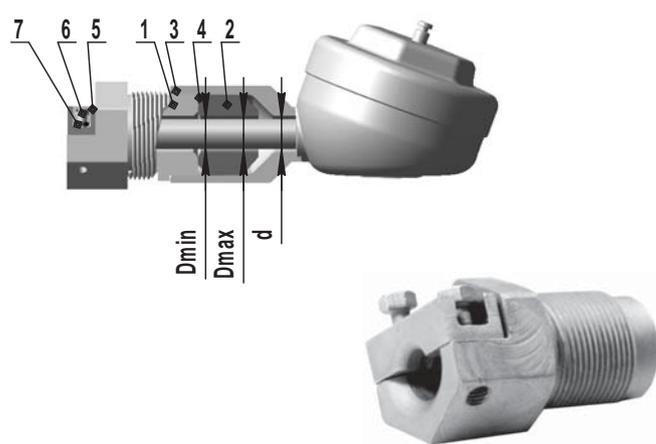

- 1-штуцер
- 2-кольцо уплотнительное $D_{min}...D_{max}$ - 8мм...12мм
- 3-гайка
- 4-шайба $D=16$ мм
- 5-скоба
- 6-болт (2 шт.)
- 7-шайба (2шт.)

Диаметр уплотняемого кабеля $d = 8...12$ мм

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград(844)278-03-48, Воронеж(473)204-51-73, Екатеринбург(343)384-55-89, Казань(843)206-01-48,
Краснодар(861)203-40-90, Красноярск(391)204-63-61, Москва(495)268-04-70, Нижний Новгород(831)429-08-12,
Новосибирск(383)227-86-73, Ростов-на-Дону(863)308-18-15, Самара(846)206-03-16, Санкт-Петербург(812)309-46-40,
Саратов(845)249-38-78, Уфа(347)229-48-12

www.omsketalon.nt-rt.ru || ots@nt-rt.ru